

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области

юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 т. 346-12-60

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел. 346-10-56

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»

г. Екатеринбург ул. Софьи Ковалевской, 8; т. 362-42-52; tond-ekaterinburg@mail.ru

г. Екатеринбург,
ул. Софьи Ковалевской, 8

(место составления акта)

«21» апреля 2021 г.

(дата составления акта)

«15» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 496

по адресу/адресам: г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 16

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 496 от 06 апреля 2021г. заместителя главного государственного
инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору Сбродова С.В.

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию воспитанников №113 ИНН: 6660010408, ОГРН: 102664960249

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«12» апреля 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.;

Продолжительность: 01 час 00 минут

«21» апреля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Продолжительность: 01 час 00 минут

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 2 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом НДиПР МО «город Екатеринбург» УНДиПР ГУ МЧС России по
Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении

выездной проверки). заведующий МБДОУ – детского сада общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников Абзалова
И.Г. ознакомлен 07.04.2021г. в 17 часов 20 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Инспектор отделения НД и ПР (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНДиПР МО
«город Екатеринбург» лейтенант внутренней службы Гамаюнова Виктория Владимировна

Старший инспектор отделения НД и ПР (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНДиПР МО «город Екатеринбург» майор внутренней службы Воробьева Екатерина
Владимировна

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал: заведующий МБДОУ – детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников №113 Абзалова Инна Гантрашиитовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Допускается эксплуатация автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре со сроком службы более 10 лет, о чём свидетельствует рабочий проект пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 187-ФЗ «О техническом регулировании»; п.1 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Норма пожарной безопасности «Приборы приёмно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» НПБ 75-89 п. 9.2.5; РД 009-02-96, «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» п. 1.10, п.1.12; Нормы пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», НПБ 88-2001, п. 12.9, п.12.10, п.12.12, прил.12; Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещения и автоматической пожарной сигнализации», НПБ 110-3, п.4; строительные норма и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: МБДОУ – детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников №113, заведующий МБДОУ – детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников №113 Абзалова И.Г.)

- Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей спальных помещениях имеют уровень звука менее 70 дБА. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 4, п. 3, статья 6, п. 1, ст.84; СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» раздел 4 п.4.3; НПБ 104-03 р.3.16- в спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека. (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: МБДОУ – детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников №113, заведующий МБДОУ – детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников №113 Абзалова И.Г.)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание №476/1/1 от 29.06.2020г. выполнено не в полном объёме, а именно:

- Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей спальных помещениях имеют уровень звука менее 70 дБА. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 4, п. 3, статья 6, п. 1, ст.84; СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» раздел 4

п.4.3, НПБ 104-03 п.3.16- в спальнях помещений звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.
нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), вынесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание ГПН № 496/1/1 от 21.04.2021г., объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нарушения требований пожарной безопасности, справки по агитации и пропаганде

Подписи лиц, проводивших проверку:

инспектор отделения НДиПР Гамаюнова В.В.

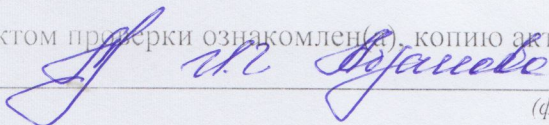
«21» апреля 2021г.

ст. инспектор отделения НДиПР Воробьева Е. В.

«21» апреля 2021г.




С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«  »  2021г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 42317836771792485663035445405658031430496979825

Владелец Маркелова Инна Гаптрашитовна

Действителен с 30.03.2026 по 30.03.2027