



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта oao-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Муниципального образования «город Екатеринбург»
620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8
тел. 8(343) 362-42-52

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

« 25 » января 20 22 г. № 54/1

Должностным лицом (должностными лицами):

1) Жарковым Андреем Владимировичем, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору)

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:

1) Не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении внеплановой выездной проверки от 13.01.2022 № 54, принятого заместителем главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору Сбродовым С.В.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 16

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено _____ внеплановое _____ контрольное (надзорное) мероприятие
(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников №113 (ИНН 6660010408 ОГРН 1026604960249) Присвоенная категория риска - значительный

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:


№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Допускается эксплуатация автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре со сроком службы более 10 лет, о чём свидетельствует рабочий проект пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Произвести замену автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре	п.1 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Норма пожарной безопасности «Приборы приёмно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» НПБ 75-89 п. 9.2.5; РД 009-02-96, «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» п. 1.10, п.1.12; Нормы пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», НПБ 88-2001, п. 12.9, п.12.10, п.12.12, прил.12; Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещения и автоматической пожарной сигнализации», НПБ 110-3, п.4; строительные норма и правила «Пожарная	01.02.2023г.	

		безопасность зданий и сооружений»		
2	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей спальных помещениях имеют уровень звука менее 70 дБА. Обеспечить уровень звука менее 70 дБА звуковых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей спальных помещениях	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 3, ст. 6, п. 1, ст.84; СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» раздел 4 п.4.3; НПБ 104-03 п.3.16- в спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.	01.02.2023г.	

Старший инспектор ОНД и ПР
(по Кировскому району «город Екатеринбург»)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР Главного управления МЧС России по СО
Жарков А.В.

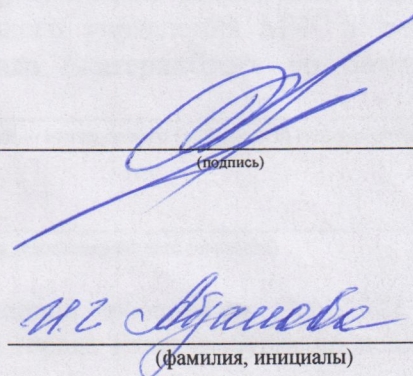

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Предписание для исполнения получил
представитель контролируемого лица:


(подпись)

Пометка должностного лица органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор, об отказе
контролируемого лица в ознакомлении
и получения предписания

(подпись)


(подпись)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 42317836771792485663035445405658031430496979825

Владелец Маркелова Инна Гаптрашитовна

Действителен с 30.03.2026 по 30.03.2027